

# すいどう ばん げんせんこんこん しばたの水 道かわら版 源泉滾々

平成 29 年 12 月 創刊号



## 安全な水をみなさまに

新発田市内では 1 日およそ 28,700 m<sup>3</sup> の水道水が使われています。これは、学校などによくある 25 メートルプール 約 80 杯分の水量です。

新発田の水道水は、加治川と井戸の水をもとに作った水と、阿賀野川の水をもとに作った新潟東港地域水道用水供給企業團購入した水が主なものです。

水道局では、水源から皆様の家庭の蛇口まで、各所で水質をチェックし、安心して御利用いただけるように管理しています。詳しくは裏面を参照してください。

※Dr. すいどーは日本水道協会の PR キャラクターです。



## 未来の子どもたちに安心・安全な水道水を

### ●施設の耐震化を進めています

新発田市では、昭和初期に埋設された水道管や高度経済成長期の昭和 40 年代に整備された水道設備等が、今も現役で使われています。大規模な自然災害に負けない水道づくりを目指し、老朽施設の更新工事等を進めています。現在は「基幹管路」といわれる重要な管路を中心に、古く健全度の低い水道管の入替工事を実施しています。また、平成 28 年度からは配水池（浄水場から送られた水を一時的に貯める施設）の大規模な耐震補強工事を実施しています。



### ●健全な経営で事業の継続に努めています

新発田市の水道料金は、新潟県内 20 市の中で 8 番目に安い料金です。（一般家庭 3 人世帯 13mm 口径 1 か月平均使用量 20 m<sup>3</sup> で比較）

水道事業は水道料金によって経営されており、平成 28 年度の決算では 2 億 6,200 万円の黒字となっています。しかし、今後老朽化した水道施設の更新には毎年約 10 億円を要するため、この利益は更新財源の一部に充てられます。

現在の経営は比較的良好ですが、次の世代でも「安全な水道水の安定供給」が続けられるよう、施設の健全化とともに、一層の経費削減と収益の確保に努めていきます。



## 水道水をさらにおいしく飲んでいただくお勧めの方法

### ●沸騰させる

5 分ほど沸騰させると塩素臭を取り除けます。ただし消毒作用も消えるので注意が必要です。

### ●レモン汁を加える

レモン汁を数滴加えると塩素臭を取り除けます。

### ●冷やす

水の温度が低いほど「におい」や「味」が感じにくくおいしく飲めます。

### ●水だし緑茶

急須などにお好みの量の緑茶を入れ、常温の水道水を入れると 5 分ほどで渋みが少ないまろやかなお茶になります。



## 水道局からのお願い

### ●冬期間は凍結防止対策を！

水道管が凍りやすいところは、家の外にある、北向きのところ、風当たりが強いところなどです。

水道管の防寒対策など管理をお願いします。



## 災害に備えて

### ●飲料水等を備蓄しましょう


人が 1 日に必要とする飲料水の量は、成人で 2 リットルから 2.5 リットルといわれています。余裕を持って 1 人 1 日 3 リットルを目安に 3 日分程度を確保すると安心です。水道水は常温で 3 日程度消毒用塩素の効果が持続します。

♪「源泉滾々」販売中です♪

- ・ 1 本 500ml ・ 価格 88 円（税込）
- ・ 新発田市役所 1 階売店で販売しています



～ 水道の水ができるまで ～

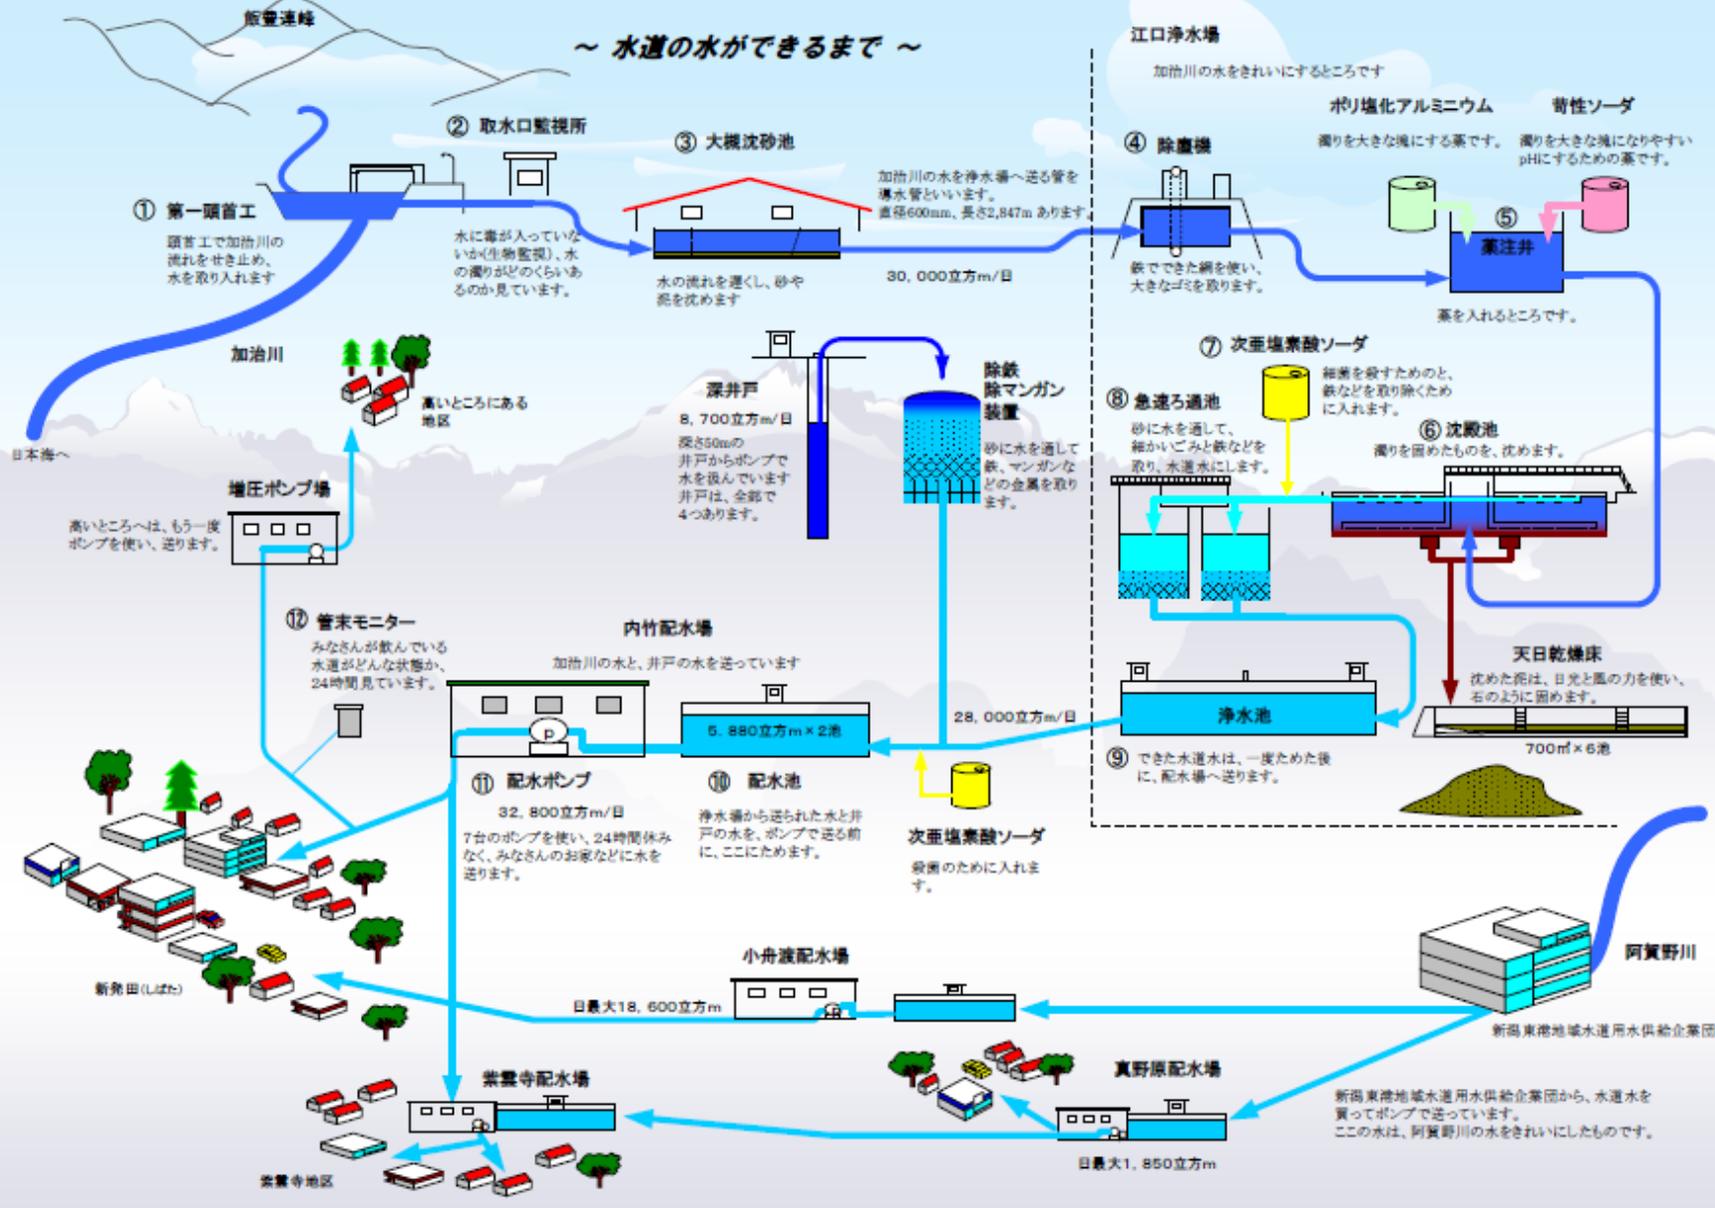

しばたの水道の  
安全・安心のために

★水源・蛇口等では★  
毎月、四半期ごと  
など、定期的に水質  
検査をしています。



★浄水場等では★  
浄水場でつくられた水が  
水道水として適合してい  
るか、24時間体制でチェ  
ックしています。



創刊にあたって

新発田市水道局では、市民の皆様から一層信頼していただけるよう、情報発信の場として「しばたの水道かわら版」を発行することとしました。この広報紙を通じて、水道事業に対する御理解を深めていただければ幸いです。

発行 新発田市水道局 業務課  
Tel 0254-20-0141

〒 957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地  
ホームページアドレス <http://www.city.sibata.niigata.jp>

