

すいどう ばん げんせんこんこん しばたの水 道 かわら版 源泉 滾々

平成30年 10月

第2号

お客様からいただいた水道料金がどのように使われ、どのような経営状況なのか平成29年度の決算から見ていただきます。



みなさまに
知って
いただきたい

水道局の経営状況をお知らせします

かわら版案内人
ドクター
Dr.すいどー※

水道料金収入などと 水道水をお届けするための費用 (収益的収支) ※消費税抜

収入 21億3,778万円

利益は借入金の返済や古くなった施設の更新のために自己資金に積み立てているよ。




昨年度の純利益は
2億2,345万円
利益が少し減ったね。

借入金の残高は
約80億円あって
給水人1人当たり
8万6千円くらいだよ。

水道管や施設をつくるための費用と その財源(収入) (資本的収支) ※消費税込

収入 6億6,960万円

収支の不足は
積み立てている
自己資金で
賄うんだね。

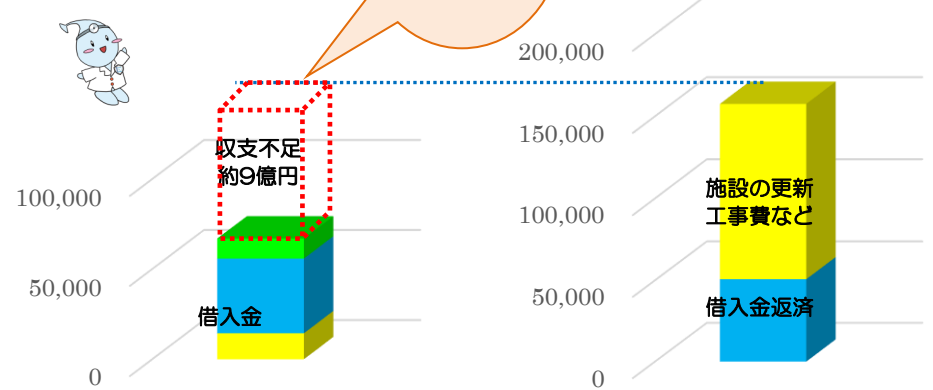

安心して水道が使えるように、水道管や施設の耐震化を進めています。今後も多くの工事を行う必要があるため、自己資金を確保していかなければなりません。

※Dr. すいどーは日本水道協会のPRキャラクターです。



冬将軍が来る前に！

寒波が来てからでは
遅すぎます！

水道の凍結対策

水道管は、**気温がマイナス4℃以下になると凍結しやすくなります。**
水道管が凍結してしまうと、水が出なくなるばかりでなく水道管が破裂する
おそれがあります。凍結させないように、早めに対策を行いましょう。

※凍結しやすいのは※

- ☆屋外でむき出しになっている水道管
- ☆保温材が損傷した水道管
- ☆給湯器本体
- ☆給湯器回りの給水管・給湯管
- ☆学校・マンション等の貯水槽流入管・流出管




・貯水槽施設の配管が凍結すると、施設全体で水道
が使えなくなることもあります。凍結箇所の特定や
解冻に時間を要し、施設への影響が大きくなります。

☆風当たりの強いところ

- ・マイナス4℃以上でも凍結する恐れがあります。
- ・特に吹雪の時は要注意です。


！もしも水道管などが凍ってしまったら！

蛇口や水道管が凍結してしまったら、自然に解けるのを
待ってください。水道を早く使用したい場合は、蛇口を全
開にしてタオル等をあて、上からぬるま湯(約 50℃)をか
けてゆっくり解冻してください。**※水道管が破裂する恐れ
がありますので、熱湯はかけないでください。**



※凍結防止対策※

- ★保温材（発泡スチロール製）
 - ★保温ヒーター
- 定期的な点検と
取替をお願いします！

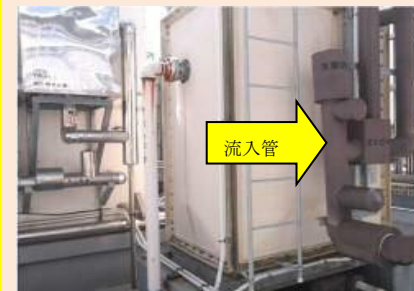

冬が来る前に止水栓の位置を確認!!

破裂に早急に対応するため、メーターボックス、止水栓の
位置を普段から確認し、操作できる状態にしておくことが重
要です。

普段人がいない施設など常時水道を使用しない場合は、止
水栓を閉め、水抜きをすると破裂による被害を防げます。

※水道管の水抜き方法

止水栓を止めてから水道の蛇口を開け、水道メーターから先
の圧力を抜いてください。追い炊き機能がついている湯沸かし
器は凍結防止のため、湯船にはお湯を張ったままにしましょう。



メーターボックス内の止水栓



止水栓の例



新発田市水道局では、市民の皆様から一層信頼していただけるよう、情報発信の場として「しばたの水道かわら版」を発行しています。

発行 新発田市水道局 業務課
Tel 0254-20-0141

〒 957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地
ホームページアドレス <http://www.city.sibata.niigata.jp>