



#### (4) 補強案④：水平ブレース

サイト波に対する補強案として、1 階の武者走の桁レベルに水平ブレース (M20、たすきがけ) を設ける。水平ブレースの配置を以下に示す。

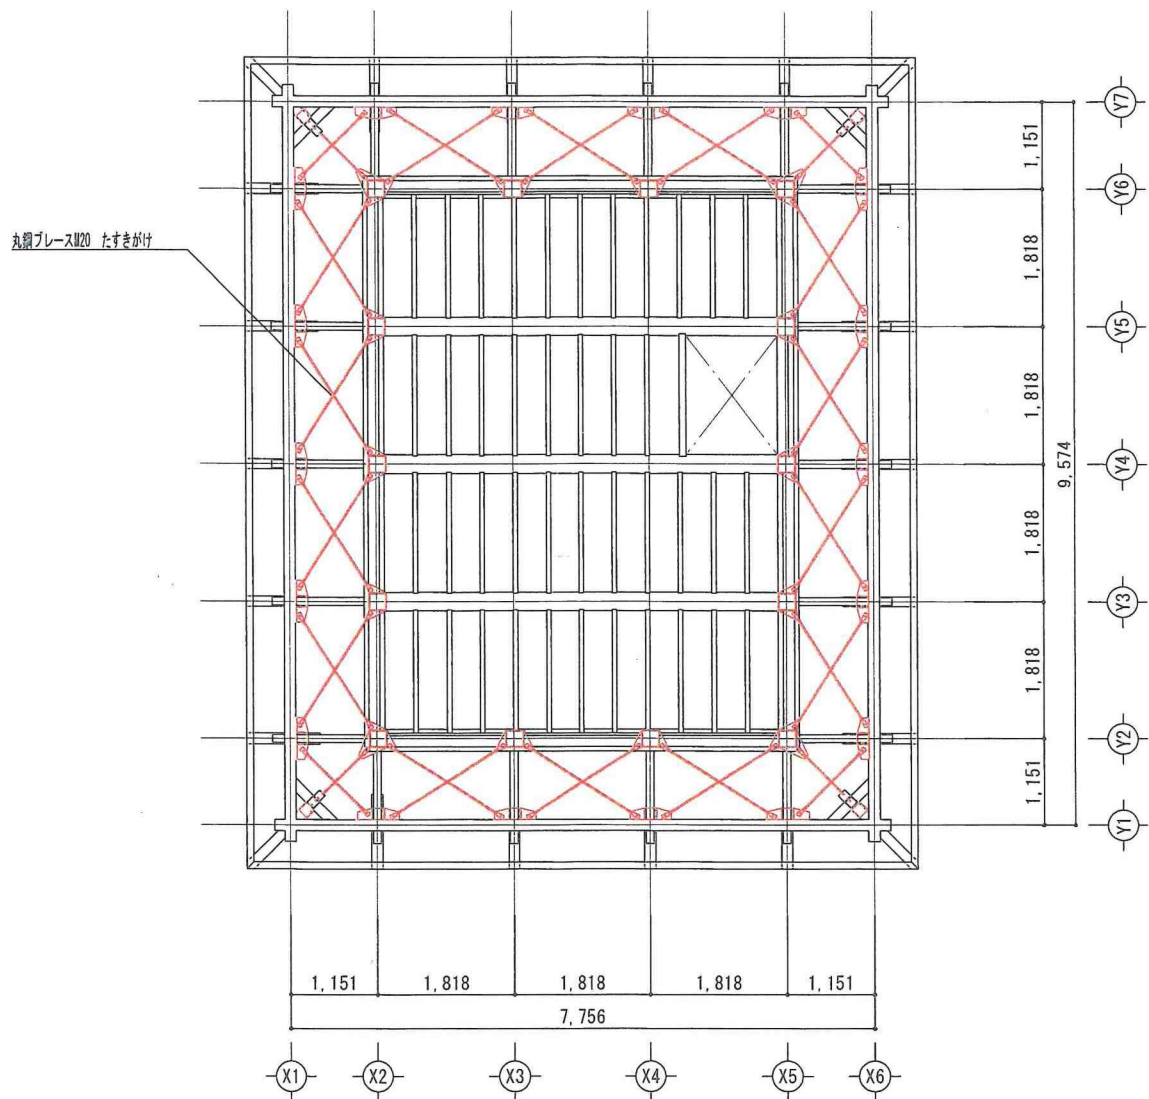


図 3.26 旧二の丸隅櫓 補強案④ 二階床水平ブレース配置図 (S=1/100)

令和8年度 重要文化財新発田城旧二の丸隅櫓保存修理事業



旧二の丸隅櫓南西面

破風の黒墨汚れ、漆喰剥落跡  
2階外壁中央瓦上の漆喰剥落



旧二の丸隅櫓南西面

破風の黒墨汚れ、漆喰剥落跡（拡大）



旧二の丸隅櫓南西面

2階外壁中央瓦上の漆喰剥落（拡大）